Auchan RETAIL FRANCE

REGISTRE DE SECURITE

REGLEMENT DE SECURITE - ARRETE DU 25 JUIN 1980.

ARTICLE R. 123 - 51 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH).

IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Établissement : Auchan

Adresse : 1 à 9 avenue du Maréchal Foch, 93330 Neuilly-sur-Marne

Type : M (1ère catégorie)

Surface construite : 15 092 m²

Surface de vente hypermarché : 7 540 m²

Surface accessible au public : 7 540 m²

Effectif théorique : 2 814 personnes

Le présent registre a été ouvert, en application des réglementations suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation (articles R.123-1 à R.123-55, dernière mise à jour 2024)
- Règlement de Sécurité contre l'incendie pour les ERP (arrêté du 25 juin 1980, consolidé en 2024)
- Arrêté du 22 décembre 1981 (dispositions particulières mises à jour)
- Règles APSAD pour la prévention des risques incendie et autres sinistres
- Code du travail (article R.4227-1 à R.4227-41, obligations de prévention des risques)

STRUCTURE REGLEMENTAIRE DU REGISTRE

CHAPITRE 1 : LES MOYENS DE SECOURS

L'ALARME
- **Alarme sélective : Diffusée via micro prioritaire (sonorisation)**
- **Alarme générale : Activation via l'Unité de Gestion d'Alarme (UGA du SSI)**
  - **Message d'évacuation diffusé automatiquement**
  - **Tests et essais mensuels**

L'ALERTE
- **Personnes à prévenir en cas d'incident**
- **Numéros d'alerte / contacts d'urgence**

MOYENS D'EXTINCTION
- **Extincteurs : Répartition et état détaillé en annexe**
- **RIA (Réseau Incendie Armé) : Vérifications trimestrielles**
- **Gondoles anti-feu**
- **Sprinklers Automatique : Tests pression & fonctionnement biannuels**

MOYENS DE PROTECTION PASSIVE
- **Désenfumage mécanique : 6 moteurs, 32 grilles d'extraction**
- **Désenfumage Naturel : exclusivement aux niveaux des réserves**
- **Portes coupe-feu : Tests mensuels**
- **SSI (Système de Sécurité Incendie) : Maintenance biannuelle**

CHAPITRE 2 : LES MOYENS D'EVACUATION

- **Éclairage de sécurité : Installation avec autonomie > 3h, 80 réglettes LED, 60 blocs LED**
- **Issues de secours : Vérification mensuelle des accès et signalétiques**
- **Gestion de crise : Consignes de Sécurité Incendie / Fiches Reflexes**

CHAPITRE 3 : LA FORMATION

ÉTAT DE FORMATION
- **Etat de formation du personnel**
- **Personnel formé EPI**
- **Accueil des personnes en situation de Handicap**

EXERCICES
- **Compte rendu d'exercice**

CHAPITRE 4 : INSTALLATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
- **Vérifications annuelles par un organisme agréé (attestation de conformité en annexe)**
- **Contrôle semestriel des armoires électriques**
- **Contrôle des détecteurs de gaz tous les six mois**

CHAUFFAGE / VENTILATION / RÉFRIGÉRATION
- **Maintenance préventive et suivi des températures**
- **Ramonage annuel des conduits et tests CO2**

AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUE

CHARTE D'ORGANISATION VISUELLE

SECURITE INCENDIE

REGISTRE DE SÉCURITÉ & DE MAINTENANCE TECHNIQUE

SECOURS & INCENDIE

Protection et Lutte contre le feu

- **Équipements :** S.S.I. (Système de Sécurité Incendie), Sprinklers, RIA, Extincteurs, Colonnes sèches, Désenfumage.

ADMINISTRATION & ÉLECTRICITÉ

Cadre Légal et Énergie

- **Équipements :** Organigrammes de sécurité, attestations de formation, rapports de vérification des installations électriques.

CVC & FROID

Confort et Chaîne du Froid

- **Équipements :** Chauffage, Climatisation, Centrales de Traitement d’Air (CTA), Groupes frigorifiques alimentaires

/annes

ique

x

ADMINISTRATION : ATTESTATION DE DIRECTION UNIQUE

"Conformément au règlement de sécurité, cette section regroupe les documents officiels désignant une direction unique pour l'ensemble des exploitations de l'établissement.

URGENCES INTERNES – À CONTACTER IMMÉDIATEMENT

SECURITE INCENDIE

📞 SÉCURITÉ / INTERVENTION : 218

➡ Numéro valable uniquement en période HORS AVISION
➡ Pendant les périodes AVISION : utiliser le bouton SOS sur le PTI

📞 CGMA (Centre de Gestion Maintenance Auchan) : 16363
Pour toute demande technique, panne, ou dysfonctionnement bâtiment.

⚠ URGENCES EXTERNES (depuis un portable)

📞 Pompiers : **18**
📞 Police / Gendarmerie : **17**
📞 SAMU : **15**
📞 Urgences Européennes : **112**

📞 Rappel :

En cas d'incident, **préviens toujours la Sécurité (218)** avant tout autre appel externe.

RÉFÉRENCES SÉCURITÉ – ACCÈS RAPIDE

 PLAN D’INTERVENTION

 Accès complet au plan d’évacuation et d’intervention.

 Consignes de sécurité incendie

 FICHES RÉFLEXES

 Personne blessée

 Fumée toxique / Désenfumage

 Intrusion / Incivilité

 Feu en surface de vente

 Feu en réserve

 Checklists sécurité

NOTICE DE CALCUL DE L’EFFECTIF – HYPERMARCHÉ

SECURITE INCENDIE

Informations générales

- **Type d’établissement** : ERP – Type M (magasin de vente)
- **Surface accessible au public** : 7 540 m²
- **Règlement applicable** : Article M 2 du règlement de sécurité incendie ERP
- **Catégorie ERP** : 1re catégorie (effectif > 1 500 personnes)

Calcul de l’effectif

1. Effectif public (clients)

Règle réglementaire : **1 personne pour 3 m²**

2. Effectif personnel

Effectif total du personnel de l’hypermarché : **300 personnes**

Effectif total validé par la commission

Catégorie	Effectif
Public	2 513
Personnel	300
Total	**2 814**

Effectif validé par la commission de sécurité lors de la visite réglementaire.

Remarques

- Ce chiffre est désormais **référent pour le dimensionnement réglementaire** :
  - Dégagements
  - Désenfumage
  - Éclairage de sécurité
  - SSI et moyens de secours

FICHE SYNTHÉTIQUE SÉCURITÉ – ÉTABLISSEMENT AUCHAN

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)

- **Catégorie A / Type 1**
- CMSI : ESSER 8000 M
- ECS : ESSER IQ8
- Détection : 47 détecteurs + 30 déclencheurs manuels
- Alimentation électrique de sécurité
- Mainteneur : SAV PRO

DESENFUMAGE

Hypermarché (Mécanique)

- ZF : 01 à 06 + 10
- 6 moteurs / 5 volets tunnel / 5 volets d'air / 32 grilles

Réserves (Naturel)

- ZF : 11 à 14

Galerie Marchande (Naturel)

- ZF : 08 / 09

Poste n°	Zone	Nombre de têtes
1	Aire de vente Auchan	503
2	Galerie marchande (Mail)	615
3	Réserve Auchan	380
4	Aire de vente Auchan	615
5	Racks réserve Auchan	147

- Sources :
  - Bac de pression 24 m³ / 9 bars
  - Arrivée d'eau de ville DN 20
- Mise en service : 15/09/1972
- Dernière rénovation : Trentenaire 2008 (Rodio)
- Mainteneur : AIRESS

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

- 80 réglettes LED 10 W (ambiance)
- 95 blocs LED 8 W (balisage)
- Onduleur > autonomie

VISA DES SERVICES OFFICIELS

DATE	NOM ET QUALITE	OBSERVATIONS	VISA

VISA DES SERVICES OFFICIELS

DATE	NOM ET QUALITE	OBSERVATIONS	VISA

Cette section est dédiée à la conservation des rapports et des Procès-Verbaux (PV) émis par la Commission de Sécurité compétente.

Elle constitue la preuve administrative de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement. Vous y trouverez :

- **Le dernier avis de la Commission de Sécurité** (Avis Favorable).
- **Les rapports de visites de réception** (après travaux ou modifications).
- **L'historique des prescriptions** éventuellement émises et les justificatifs de leur levée.

RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS – HYPER

Commission de Sécurité

PV de la dernière Commission :
Levées de réserve : 2 écarts / 2 levés
Clôturé

Vérifications réglementaires

Rapport	Date	Écarts	Levées	Statut

Sprinkler – Triennale	05/04/2024	24	21	En traitement
SSI + Désenfumage mécanique – Triennal	19/01/2024	5	5	Clôturé
Moyens de secours – Annuel	23/04/2025	10	10	Clôturé
Installations Électrique – Quadriennal	13/05/2024	24	22	En cours de traitement
Q18	27/03/2025	2	2	Clôturé
Électrique - Exploitation	27/03/2025	1	1	Clôturé
Électrique – Périodique	27/03/2025	17	14	En cours de traitement
Thermographie	11/07/2024	2	2	Clôturé

1- LES MOYENS DE SECOURS

L’ALARME

R

Articles MS 61 - MS 62

L’ALARME

ALARME SELECTIVE

SECURITE INCENDIE

SONO
(Micro prioritaire) ⇨ **Alarme étendue au Personnel formé de l'établissement par diffusion du message ci-après :**

"Attention, attention, Monsieur Vincent Diligent est demandé à"
(se rendre sur le lieu de l'incendie avec un extincteur et attaquer le feu). Équipiers de 1ère INTERVENTION

Système de Sécurité Incendie.
(S.S.I.) ⇨ **Système de Détection Incendie. (S.D.I.)**

Veille restreinte – PC/S

SPRINKLEUR ⇨ → **PC/S**

Système Informatique de sécurité ⇨ **SUPERVISEUR** → **PC/S**

ALARME GENERALE

Unité de gestion d'alarme
(U.G.A. du S.S.I.) ⇨ **Diffusion par la sono du message suivant :**

"Attention, Attention. Un incident vient d'être signalé. Veuillez garder votre calme et vous diriger vers la sortie la plus proche. Suivez les instructions du personnel de sécurité."

DATE	OBSERVATION	
20/06/2024	Exercice d'évacuation	COMPTE RENDU EN ANNEXE
28/07/2024	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension Test report d'alarme PTI	RAS
15/09/2024	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension Test report d'alarme PTI	RAS
22/11/2024	Exercice d'évacuation	COMPTE RENDU EN ANNEXE
31/12/2024	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension	RAS
16/02/2025	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension	RAS
26/04/2025	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension	RAS
27/06/2025	Exercice d'évacuation	COMPTE RENDU EN ANNEXE
18/07/2025	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension	RAS
14/09/2025	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension	RAS
20/11/2025	Exercice d'évacuation	COMPTE RENDU EN ANNEXE
30/05/2024	Essais du Message d'évacuation hors et sous tension Test report d'alarme PTI	RAS

L’ALERTE

Article MS 70 – MS 71

Déclencher l'alerte – prévenir les secours – informer la direction

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'INCIDENT

FONCTIONS	NOMS	MAIL	TELEPHONE
DIRECTEUR	**Emmanuel RATTIER**	**erattier@auchan.fr**	**06 10 17 75 86**
RESPONSABLE SECURITE	**David FLAMIN**	**dflamin@auchan.fr**	**06 23 89 43 88**
ASTREINTES	SECURITE TECHNIQUE		06 23 89 43 89 06 23 89 43 87
RESPONSABLE TECHNIQUE	**Nuno DINIS** Thomas LE MOIGNIC	**ndinis@auchan.fr** tlemoignic@auchan.fr	**06 60 68 96 76** 06 74 59 26 73
Coordonnateurs	MUSAFIRI Roger Stéphane TESSIER Ibrahima CISSOKHO David MARTINS DE SOUSA	rmusafirihamadinkoy@auchan.fr stessier@auchan.fr icissokho@auchan.fr dmartinsdesousa@auchan.fr	06 47 18 06 55 06 61 41 04 72 06 83 43 98 03 06 75 00 88 57
SERGIC	Claire HUCHER	chucher@sergic.com	06 27 84 04 76
NHOOD	STRADY Éric	estrady@nhood.com	06 14 09 98 71

SECURITE INCENDIE

Objectif / Portée :
Cette page recense les personnes et services à contacter en cas d'incident, afin d'assurer une gestion rapide et coordonnée de la situation.

NUMEROS D'ALERTE / CONTACTS D'URGENCE

SECOURS

- Sapeurs-Pompiers 18
- Police 17
- S.A.M.U. 15
- Ambulance 01.41.53.32.24

- Hôpital Saint Camille 01.49.83 .10.10
- Centre anti-poison 01.41.05.48.48
- Centre des brûlés Armand-Trousseau 01.44.73.74.75
- S.O.S. Mains, doigts coupés 0825. 812. 822

TECHNIQUES

- Service des eaux Jour et Nuit 09.69.36.99.18
- Service du gaz Jour et Nuit 0800.47.40.40
- Service Electricité Jour et Nuit 09.72.67.50.93

AUTRES

- Médecine du travail 01.48.12.20.63
- Inspection du travail 01.41.60.53.00
- C.R.AM. 01.40.05.32.64
- Compagnie d'Assurance SIACI **SAINT-HONORE** **01 44 20 97 42**

SUIVI DES ESSAIS ET MAINTENANCE (TASAL / TAU)

DATE	OBSERVATION	
01/12/03	PANNE TASAL AS-CC. Rétablissement de la ligne. Changement bouton +plaque. Essai avec pompier ok	RAS
17/05/04	Visite d'entretient Tasal	RAS
20/05/04	Changement capsule d'écoute Essai avec Pompier ok	RAS
12/03/05	Essai Tasal avec les Pompiers de Neuilly	RAS
17/05/06	Essai Tasal	RAS
29/05/07	Essai Tasal	RAS
20/08/07	Changement d'émetteur suite à dysfonctionnement Essai pompier ok	RAS
16/05/08	Vérification annuelle du Tasal Sct Alerte	RAS
17/06/09	Vérification annuelle du Tasal Sct Alerte	RAS
02/06/10	Vérification annuelle du Tasal Sct Alerte	RAS
14/01/13	Attente validation Bspp de la Nouvelle ligne Tasal	RAS
02/05/13	Mise en place de la ligne TAU –Sct Alerte	RAS
06/01/14	Attestation de bon fonctionnement 2013	RAS
05/01/15	Attestation de bon fonctionnement 2014	RAS
07/01/16	Attestation de bon fonctionnement 2015	RAS
05/01/2017	Attestation de bon fonctionnement 2016	RAS
09/02/2018	Attestation de bon fonctionnement 2017	RAS
08/01/2019	Rapport des tests 2018	RAS
26/01/2021	Attestation de bon fonctionnement 2019	RAS
26/01/2021	Attestation de bon fonctionnement 2020	RAS
21/01/2022	Attestation de bon fonctionnement 2021	RAS
7/04/2023	Attestation de bon fonctionnement 2022	RAS

SUIVI DES ESSAIS ET MAINTENANCE (TASAL / TAU)

LES MOYENS D'EX

DATE	OBSERVATION	
15/04/2024	Attestation de bon fonctionnement 2023	RAS
23/01/2025	Attestation de bon fonctionnement 2024	RAS

C

C e

c

LES EXTINCTEURS

Article MS 70 – MS 71

PARC EXTINCTEURS

Extincteurs Auchan - Andrieu / Sicli

N°	Emplacement	Type / capacité	Mise en service	Etat	Affichage	Fixation	Commentaire
1	Entrée Magasin	EPA 6L	2021	Ok	Ok	Ok	
2	Caisse 8/9	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
3	Caisse 2/3	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
4	LSA 2	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
5	LSA 1	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
6	Entrée TGBT	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
7	Local Batterie	CO2 5Kg	2016	Ok	Ok	Ok	
8	Local Batterie	CO2 2Kg	2020	Ok	Ok	Ok	
9	TGBT	PP 9Kg	2022	Ok	Ok	Ok	
10	TGBT	PP 9Kg	2025	Ok	Ok	Ok	
11	TGBT	CO2 2Kg	2021	Ok	Ok	Ok	
12	IS 12 intérieur	EPA 9L	2017	Ok	Ok	Ok	
13	Accès étage administratif	CO2 2Kg	2021	Ok	Ok	Ok	
14	Local compresseur	PP 9Kg	2016	Ok	Ok	Ok	
15	Cafétéria	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
16	Cafétéria	CO2 5Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
17	Cafétéria	CO2 5Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
18	Cafétéria	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
19	IS 13	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
20	IS 13	CO2 2Kg	2022	Ok	Ok	Ok	
21	Local informatique	CO2 2Kg	2022	Ok	Ok	Ok	
22	Bureau RH	CO2 2Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
23	Bureau BP	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
24	Labo Boulangerie	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
25	Labo Boulangerie	CO2 2Kg	2023	Ok	Ok	Ok	

26	Labo Boulangerie	EPA 6L	2018	Ok	Ok	Ok	
27	IS 11 intérieur	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
28	Caisse Centrale	EPA 6L	2016	Ok	Ok	Ok	
29	Labo Pâtisserie	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
30	Entrée Réserve MBA	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
31	Escalier IS 14	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
32	GMTG	CO2 5Kg	2018	Ok	Ok	Ok	
33	SAS GMTG	CO2 5Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
34	SAS GMTG	CO2 2Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
35	Local TFN	CO2 2Kg	2023	Ok	Ok	Ok	
36	Bureau Logistique	CO2 2Kg	2017	Ok	Ok	Ok	
37	Rideau quai de Réception	EPA 9L	2017	Ok	Ok	Ok	
38	Quai de réception	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
39	Réserve Technique	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
40	Local technique	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
41	PCF 5	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
42	Bureau DM	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
43	Dalle PGC	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
44	Open Space PGC/MBA	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
45	Réserve Textile	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
46	Réserve Textile	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
47	PCF 6	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
48	IS 7	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
49	Réserve Self	CO2 2Kg	2020	Ok	Ok	Ok	
50	Réserve Bazar RIA 8	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
51	Réserve Bazar	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
52	Réserve sensible	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
53	Entrée Réserve Bazar	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
54	Arrivage EM	EPA 9L	2022	Ok	Ok	Ok	
55	SDV / RIA 6	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
56	IS 6	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	

57	Mode Adulte	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
58	Mode Enfant	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
59	Animalerie	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
60	IS 8 Intérieur	EPA 6L	2023	Ok	Ok	Ok	
61	Labo boucherie	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
62	Labo boucherie	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
63	Rayon F&L	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
64	Stand traiteur	CO2 5Kg	2022	Ok	Ok	Ok	
65	Surgelés	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
66	Traiteur LS	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
67	Rayon Céréales	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
68	Rayon Café	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
69	Rayon Hygiène	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
70	Rayon Droguerie	EPA 9L	2018	Ok	Ok	Ok	
71	Rayon Droguerie	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
72	Rayon Bio	EPA 9L	2017	Ok	Ok	Ok	
73	Rayon Bio	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
74	Plateau B	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
75	Plateau B	EPA 9L	2020	Ok	Ok	Ok	
76	IS 5	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
78	IS 4	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
80	IS 3	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
81	Bureau RS	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
82	Local Electrique	CO2 2Kg	2021	Ok	Ok	Ok	
83	Bureau Déco	EPA 6L	2022	Ok	Ok	Ok	
84	IS 2	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
85	Rayon Presse	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
86	Rayon LSE	EPA 9L	2023	Ok	Ok	Ok	
87	IS 1	EPA 9L	2025	Ok	Ok	Ok	
88	PC Sécurité	CO2 2Kg	2021	Ok	Ok	Ok	
89	PC Sécurité	EPA 9L	2017	Ok	Ok	Ok	

90	Accueil	CO2 2Kg	2023	Ok	Ok	Ok	
91	Téléphonie	EPA 9L	2021	Ok	Ok	Ok	
92	Atelier technique	CO2 2kg	2021	Ok	Ok	Ok	
93	Entrée Magasin	CO2 2kg	2023	Ok	Ok	Ok	

VERIFICATIONS PERIODIQUES

EXTINCTEURS

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

EXTINCTEURS

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

LE RESEAU INCENDIE ARME (R.I.A)

Article MS 14 – MS 17

PARC RIA

N°	Emplacement	Type	Mise en service
1	IS1	25/30	01/01/2006
2	IS3	25/30	01/01/2011
3	PLATEAU A	25/30	01/01/2003
4	IS4	25/30	01/01/1995
5	IS5	25/30	01/01/1995
6	ENTREE RESERBE NONAL	25/30	01/01/1995
7	RESERVE SENSIBLE	40/30	01/01/2003
8	PCF9	40/30	01/01/2011
9	RESERVE TEXTILE	40/30	01/01/2003
10	RESERVE PGC	40/30	01/01/2006
11	IS7	40/30	01/01/2003
12	QUAI DE RECEPTION	40/30	01/01/2003
13	PCF4	40/30	01/01/2011
14	RESERVE F§L	40/30	01/01/2009
15	IS11	25/30	01/01/2002
16	ENTREE TGBT	25/30	01/01/2002
17	SURGELES	25/30	01/01/2009
18	ENTREE TUNNEL IS 8	25/30	01/01/2002
19	EPICERIE SUCREE	25/30	01/01/2005
20	PARFUMERIE	25/30	01/01/2002
21	ETAGE ADMINISTRATIF	25/30	01/01/2014
22	IS13	25/30	01/01/2003
23	IS14	25/30	01/01/1995

PARC RIA

°	MARQUE	TYPE DIAMETRE LONGUEUR	DATE D'INSTALLATION	EMPLACEMENT
1	AIRESS	DN 40	21/06/2018	VICTORIA'S BAR
2	AIRESS	DN 40	21/06/2018	PHOTO EXPRESS
3	AIRESS	DN 40	21/06/2018	KRYS OPTIQUE
4	AIRESS	DN 40	03/08/2013	GENERALE OPTIQUE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

RESEAU INCENDIE ARME

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

RESEAU INCENDIE ARME

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

LES GONDOLES ANTI-FEU

PARC GONDOLES ANTI-FEU

N°	Emplacement	Type
1	BRICO NETTOYANT MENAGER	POUDRE
2	BRICO ESSENCE	POUDRE
3	DROGUERIE	POUDRE
4	DROGUERIE	POUDRE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LES GONDOLES ANTI-FEU

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LES GONDOLES ANTI-FEU

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

LES SPRINKLEURS

FICHE TECHNIQUE – SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE

Informations générales

- **Date de mise en service** : 15/09/1972
- **Numéro d’installation** : N1 du 16/07/1974
- **Installateur** : Protect Feu / Rodio
- **Modification / Rénovation** : trentenaire 2008 – Société RODIO
- **Société de maintenance** : AIRESS
  - **Contact** : Mr VO – 06.74.04.56.33

Alimentation en eau

Source	Description
A	Bac de pression – 24 m³ / 9 bars
B	Arrivée d’eau de ville – DN 20

Postes d’intervention

Poste n°	Zone protégée	Nombre de têtes
1	Aire de vente Auchan	503
2	Mail	615
3	Réserve Auchan	380
4	Aire de vente Auchan	615
5	Racks réserve Auchan	147

Observations / Historique

- Installation initiale documentée
- Révision trentenaire effectuée en 2008

VERIFICATIONS PERIODIQUES

SPRINKLEUR

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

SPRINKLEUR

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

MOYENS DE PROTECTION PASSIVE

SYTEME DE DESENFUMAGE

FICHE TECHNIQUE – SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE

Installation concernée

- **Établissement** : Hypermarché Auchan / Réserves / Galerie marchande
- **Type d’installation** : Désenfumage mécanique & naturel
- **Installateur** : (à compléter)
- **Date de mise en service** : (à compléter)

Désenfumage – Hypermarché Auchan

Type de désenfumage : Mécanique **Zones concernées** : Surface de vente + Tunnel évacuation

Élément	Quantité / Références
Moteurs de désenfumage	6
Zones Fonctionnelles (ZF)	ZF 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 10
Volets d’amenée d’air	5
Volets tunnel	5
Grilles de désenfumage	32

Désenfumage – Réserves Auchan

Type de désenfumage : Naturel **Zones Fonctionnelles (ZF)** : ZF 11 / 12 / 13 / 14

Désenfumage – Galerie Marchande (Mail)

Type de désenfumage : Naturel **Zones Fonctionnelles (ZF)** : ZF 08 / ZF 09

Annexes

- **Plan des cantons**
- **Observations / Historique** : désenfumage conforme, nécessitant suivi périodique (tests moteurs, vérification des volets et grilles)

PLAN ZF

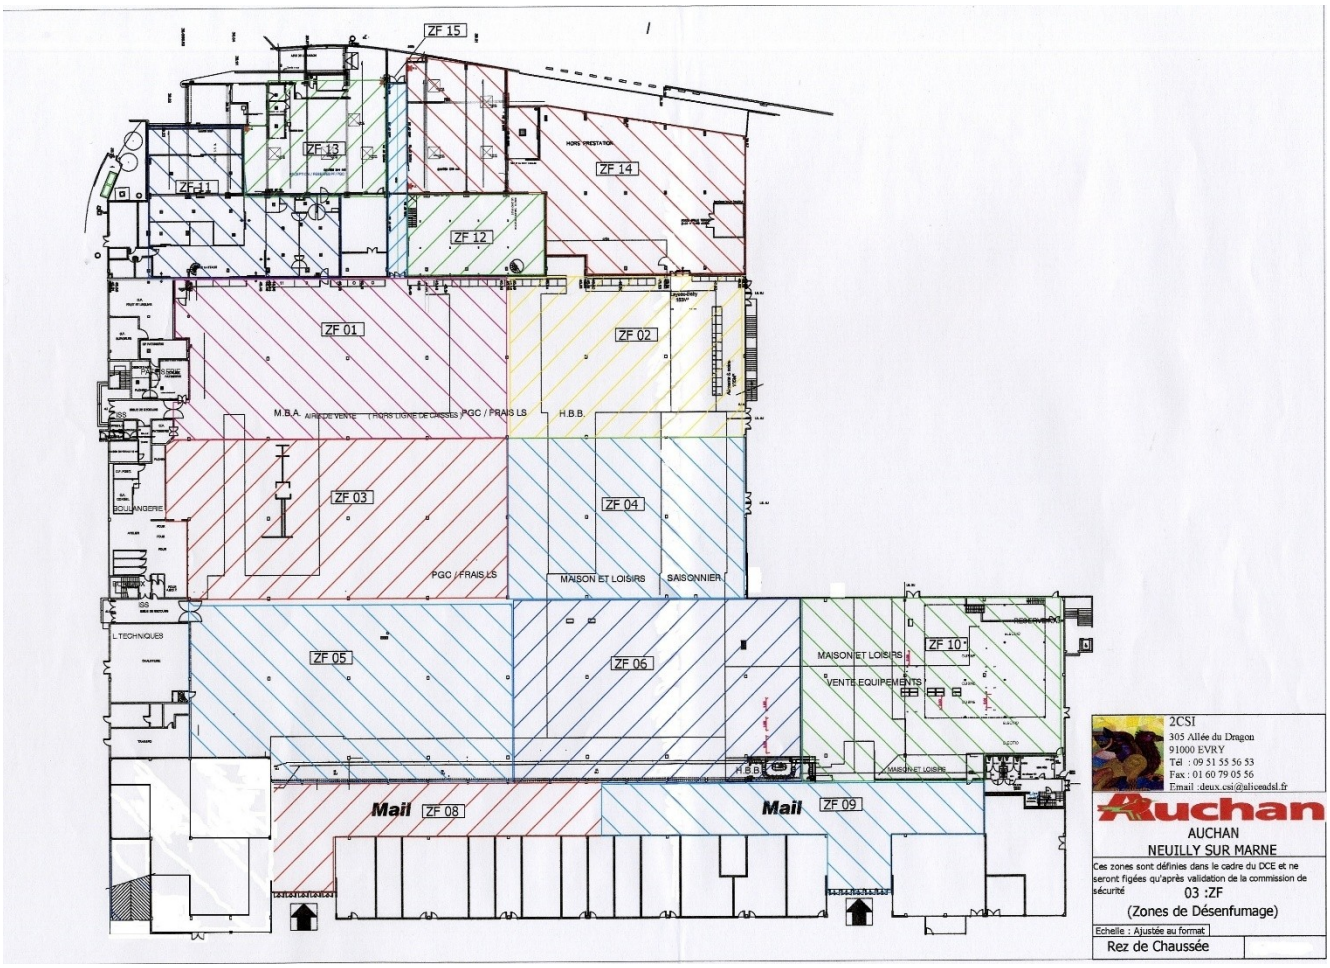
ZF 15
ZF 13
ZF 14
ZF 11
ZF 12
ZF 01
ZF 02
M.B.A.
PGC / FRAIS LS
H.B.B.
ZF 03
ZF 04
BOULANGERIE
PGC / FRAIS LS
MAISON ET LOISIRS
SAISONNIER
L TECHNIQUES
ZF 05
ZF 06
ZF 10
MAISON ET LOISIRS
VENTE EQUIPEMENTS
Mail
ZF 08
Mail
ZF 09
2CSI
305 Allée du Dragon
91000 EVRY
Tél : 09 51 55 56 53
Fax : 01 60 79 05 56
Email :deux.csi@sfr.eadsl.fr
Auchan
AUCHAN
NEUILLY SUR MARNE
Ces zones sont définies dans le cadre du DCE et ne seront figées qu'après validation de la commission de sécurité
03 :ZF
(Zones de Désenfumage)
Echelle : Ajustée au format
Rez de Chaussée

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LE DESENFUMAGE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LE DESENFUMAGE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LE DESENFUMAGE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

PORTES COUPE-FEU

PLAN P.C.F.

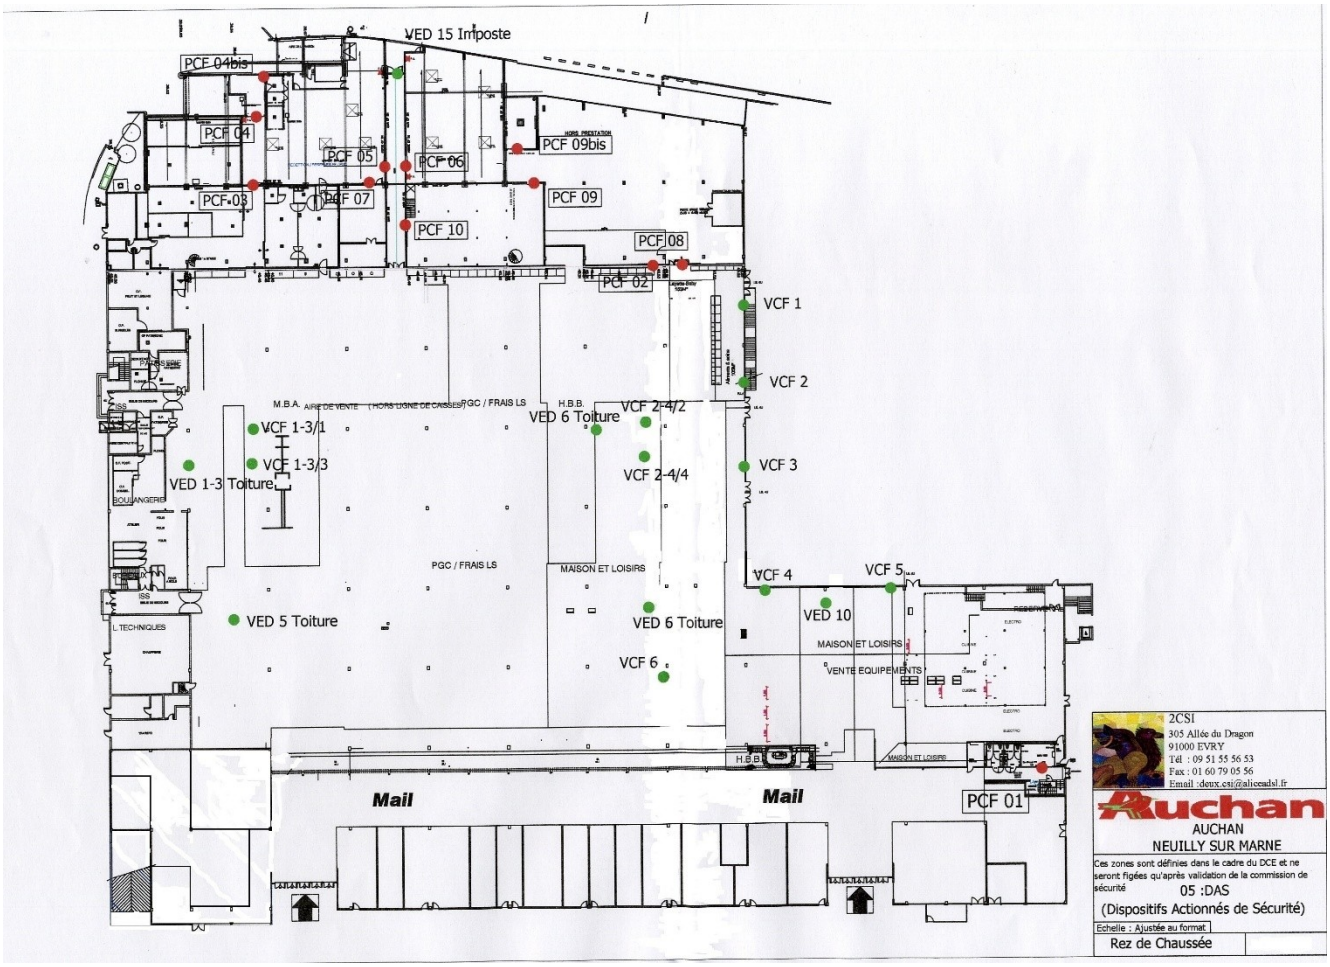

PARC P.C.F.

N°	Emplacement	Type

SECURITE INCENDIE

1	PC SECURITE	COULISSANTE
2	RESERVE SENSIBLE EM	COULISSANTE
3	QUAI DE RECEPTION	COULISSANTE
4	RESERVE BENNE	COULISSANTE
5	IS 8 GAUCHE	COULISSANTE
6	IS 8 DROITE	COULISSANTE
7	LOCAL TECHNIQUE	COULISSANTE
8	ENTREE RESERVE BAZAR	COULISSANTE
9	RESERVE TEXTILE	COULISSANTE
10	RESERVE TEXTILE	COULISSANTE
11	COULOIR ADMINISTRATIF	BATTANTE
4 BIS	LOCAL BENNE	COULISSANTE
9 BIS	LOCAL CHARGE	COULISSANTE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LES PORTES COUPE-FEU

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

LES PORTES COUPE-FEU

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

FICHE TECHNIQUE – SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

Informations générales

- **Date de mise en service** : Novembre 2003
- **Constructeur** : ESSER
- **Installateur** : SNEF
- **Conception** : SSI de **catégorie A**
  - Équipement d'alarme de **type 1**
  - Composants :
    - **Système de Détection Incendie (SDI)**
    - **Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)**

Éléments techniques

Équipement	Référence / Marque	Quantité
ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation)	IQ8 – ESSER	1
CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)	CMSI 8000 M – ESSER	1
Déclencheurs manuels	–	30
Détecteurs automatiques	–	47
Alimentation électrique de sécurité	–	1

Gestion des Issues de Secours

- **UGIS 64** – Marque DORMA
- Fonction : contrôle des issues de secours en cas de sinistre

Maintenance

- **Société** : SAV PRO (ex ACCLI)
- **Contact** Tome Da SILVA – 06 60 03 86 76

PLANS S.S.I.

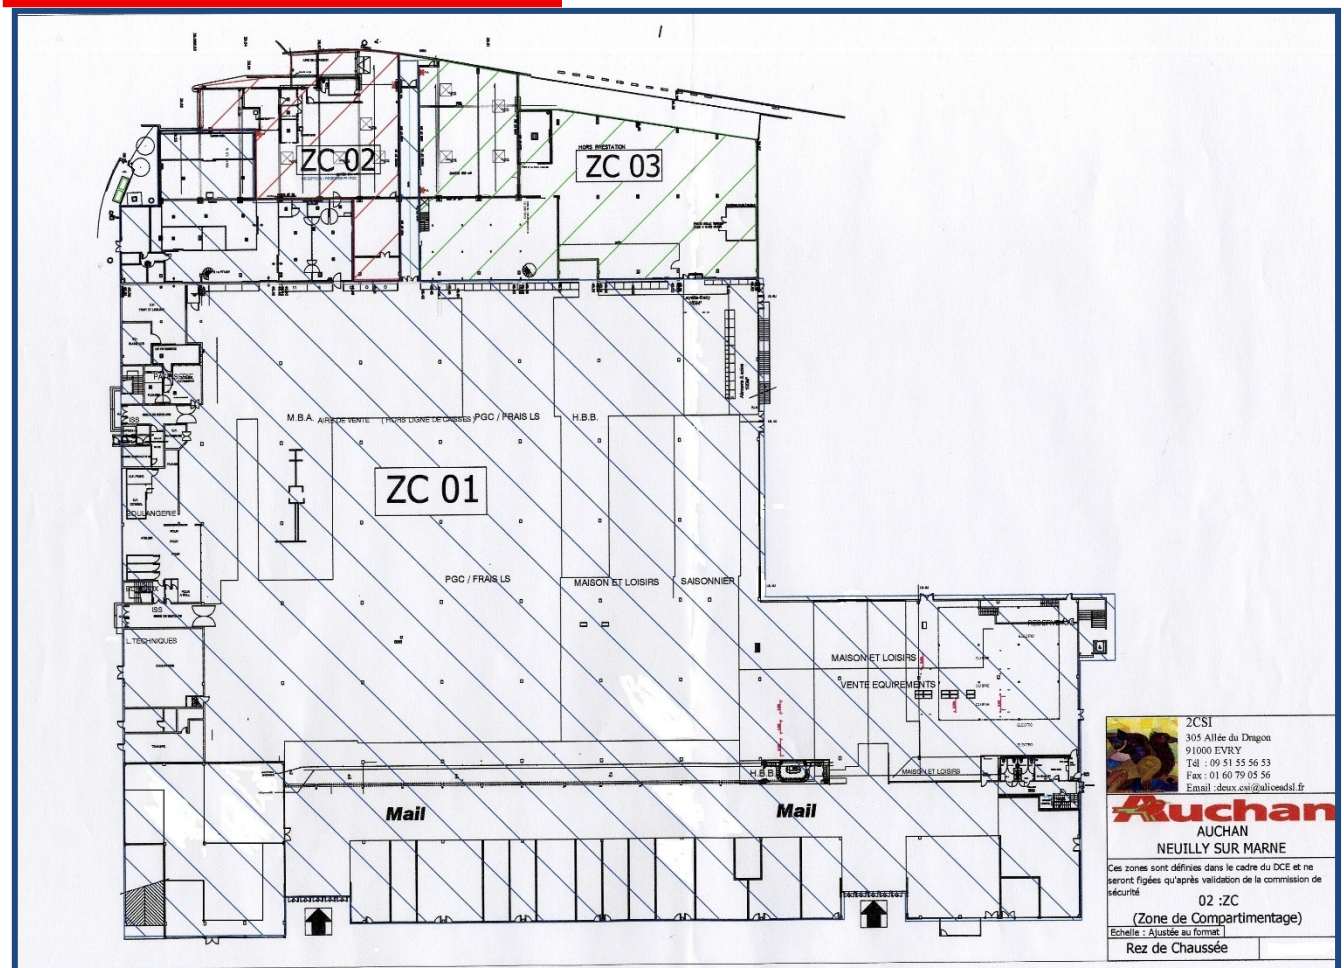

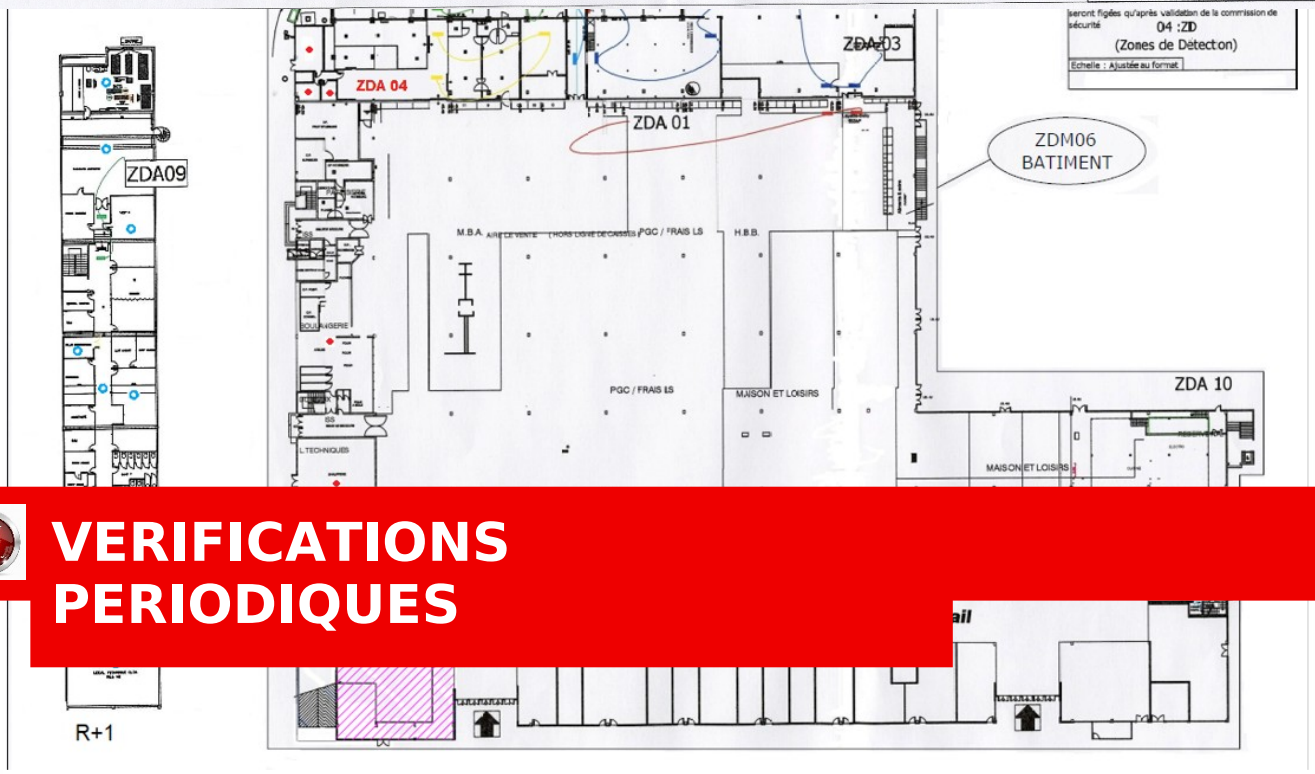

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

02 – MOYENS D'EVACUATION

enus

ISSUES DE SECOURS

N°	Emplacement	Type
1	EEGP/POINT RELAY	Sortie de secours
2	RESERVE DECO/LSE	Sortie de secours
3	RAYON CUISINE	Sortie de secours
4	1ERE ALLLEE CENTRALE	Sortie de secours
5	2EME ALLLEE CENTRALE	Sortie de secours
6	RAYON TEXTILE	Sortie de secours
7	RESERVE PGC	Sortie de secours
8	TUNNEL	Sortie de secours
9	PORTE CHAUFFEUR	Porte simple
10	LOCAL BENNE	Porte simple
11	CAISSE CENTRALE	Sortie de secours
12	ACCES ETAGE ADMINISTRATIF	Porte double
13	ETAGE ADMINISTRATIF	Porte simple
14	CAFETERIA	Porte simple

La signalisation d'évacuation permet une identification rapide et continue des sorties, conformément à la réglementation en vigueur.

Les issues listées ci-dessus sont maintenues libres, signalées et contrôlées dans le cadre des rondes de sécurité.

PLAN D'EVACUATION NIVEAU RDC

Pl

CLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité assure l’évacuation des personnes en cas de défaillance de l’éclairage normal et fait l’objet de vérifications périodiques.

FICHE TECHNIQUE – ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Alimentation de secours

Source	Caractéristiques / Zone couverte
Onduleur	Autonomie > 3 heures – couvre l'ensemble des luminaires
Groupe électrogène	Renfort en cas de coupure réseau – activation automatique
Blocs autonomes	Aucun bloc autonome installé

Dispositifs d'éclairage

Type d'équipement	Quantité	Technologie	Zone concernée	Autonomie / Alimentation
Réglettes d'ambiance	80	LED / 10 W	Circulations, locaux clients	Onduleur + GE
Blocs non autonomes	**97**	LED	**Hypermarché**	Dépendants onduleur / GE
Blocs non autonomes	**15**	LED	**Galerie Marchande**	Dépendants onduleur / GE

Observations

- Tous les blocs sont **non autonomes** → dépendent de l'onduleur + groupe électrogène
- Le test mensuel de simulation de coupure réseau doit inclure :
  - Démarrage du groupe électrogène
  - Vérification du bon fonctionnement des blocs dans chaque zone

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DATE	OBSERVATION	SOCIETE
21/10/2017	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
16/11/2017	MAINTENANCE, TEST D'UNE HEURE CONFORME	SOCIETE LEGRAND
12/2017	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
09/01/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
13/02/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
06/03/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
10/04/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
15/05/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
12/06/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
10/07/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
7/08/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/09/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
9/10/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
6/11/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/12/2018	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
17/01/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE

		AUCHAN
7/02/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
10/03/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/04/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
16/05/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
20/06/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DATE	OBSERVATION	SOCIETE
21/07/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
01/08/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
12/09/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/10/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
13/11/2019	MAINTENANCE DES ONDULEURS + ECLAIRAGE SECURITE	SOCIETE LEGRAND
5/12/2019	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
7/01/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/02/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
12/03/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
07/04/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/05/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE

		TECHNIQUE AUCHAN
18/06/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
17/07/2020	MAINTENANCE DES ONDULEURS + ECLAIRAGE SECURITE	SOCIETE LEGRAND
23/07/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
13/08/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
09/09/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
22/10/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
20/11/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
11/12/2020	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
07/01/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
04/02/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN

VERIFICATIONS PERIODIQUES

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DATE	OBSERVATION	SOCIETE
14/03/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
13/04/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
5/05/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
16/06/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
6/07/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/08/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
02/08/2023	MAINTENANCE DES BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE SECURITE	SOCIETE LEGRAND
16/09/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/06/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
8/10/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/07/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
19/11/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
14/08/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
9/12/2021	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
04/09/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
10/01/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/10/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
04/02/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
06/11/2023	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
18/03/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
08/01/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
22/04/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/02/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
17/05/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
04/03/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
15/06/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/O4/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
24/07/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
06/05/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
23/08/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/06/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
12/09/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
01/07/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
18/10/2022	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN

SECURITE INCENDIE

VERIFICATIONS PERIODIQUES

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DATE	OBSERVATION	SOCIETE
2/09/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
07/10/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
4/11/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
2/12/2024	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
06/01/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/02/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
03/03/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
07/04/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/05/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
02/06/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
07/07/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
1/08/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
1/09/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
16/10/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
05/11/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
01/12/2025	ESSAI EFFECTUE - CONFORME	SERVICE TECHNIQUE AUCHAN
	SECURITE INCENDIE	

DATE	OBSERVATION	SOCIETE

ıation

aes secours ınternes pour garantır ıa securıte aes occupants et la sauvegarde des biens

FICHES REFLEX

Les fiches réflex définissent les actions immédiates à entreprendre par chaque acteur en cas d'événement majeur, afin de garantir une réaction

03 – FORMATION

QUALIFICATION DU PERSONNEL

« En application de l'arrêté du 2 mai 2005, le service de sécurité incendie de l'établissement est composé d'agents qualifiés SSIAP. Ils assurent la surveillance permanente, l'alerte et les premières interventions. Cette liste atteste de la validité de leurs diplômes et de leur aptitude physique. »

Nom / Prénom	Date de naissance	Lieu de naissance	Qualification	N° Diplôme	Dernier recyclage
FLAMIN David	08/02/1972	Dieppe (76)	SSIAP3	075-050007-3-2008-0016	06/11/2025
MUSAFIRI Roger	14/02/1964	Kinshasa	SSIAP2	075-050007-2-2007-00109	04/09/2025
TESSIER Stéphane	29/04/1984	Sucy-en-Brie	SSIAP2	059.0024.2.2021.00015	18/09/2024
CISSOKHO Ibrahima	05/09/1993	Tambacounda	SSIAP2	094-1901-2-2021-00045	18/09/2024
MARTINS DE SOUSA David	17/01/1979	Melun (77)	SSIAP2	75-05007-2-2008-00017	18/09/2024
JEAN PHILIPPE Jims	15/07/1995	Anse-à-Galets	SSIAP2	094-1901-2-2024-00001	
MAZARIN Lourdes	29/12/1966	Inde	SSIAP1	059-0024-1-2010-00146	02/10/2024
BA Abdou	17/02/1963	St Louis	SSIAP1	093-283-1-2013-004	05/04/2024

Document mis à jour : NOVEMBRE 2025

EXERCICES EVACUATION

04- INSTALLATIONS TECHNIQUES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

- **Permanence :** Présence obligatoire d'une personne qualifiée pendant l'ouverture au public.
- **Maintenance :** Installations maintenues en parfait état d'isolement. Réparation immédiate de toute défectuosité.
- **Sécurité :** Coupure d'alimentation et travaux lourds effectués impérativement **hors présence public**.

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES (Art. R.123-43 du CCH)

- **Périodicité :** Annuelle (Tous les ans).
- **Organisme :** Vérification par un organisme agréé ou technicien compétent.
- **Contrôle :** Rapport de vérification périodique (Q18 / Q19 pour les assurances).

VERIFICATIONS PERIODIQUES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

CHAUFFAGE – VENTILATION – RÉFRIGÉRATION

SECURITE INCENDIE

ENTRETIEN RÉGULIER

- **État général :** Les installations doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement.
- **Ramonage et Nettoyage :** Obligation de nettoyage annuel pour :
  - Les conduits de fumée.
  - Les cheminées.
  - Tous les appareils de production thermique.

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

- **Périodicité : TOUS LES ANS**.
- **Objet :** Contrôle de l'état de conservation et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de coupure

VERIFICATIONS PERIODIQUES

CHAUFFAGE – VENTILATION – RÉFRIGÉRATION

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

CHAUFFAGE – VENTILATION – RÉFRIGÉRATION

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

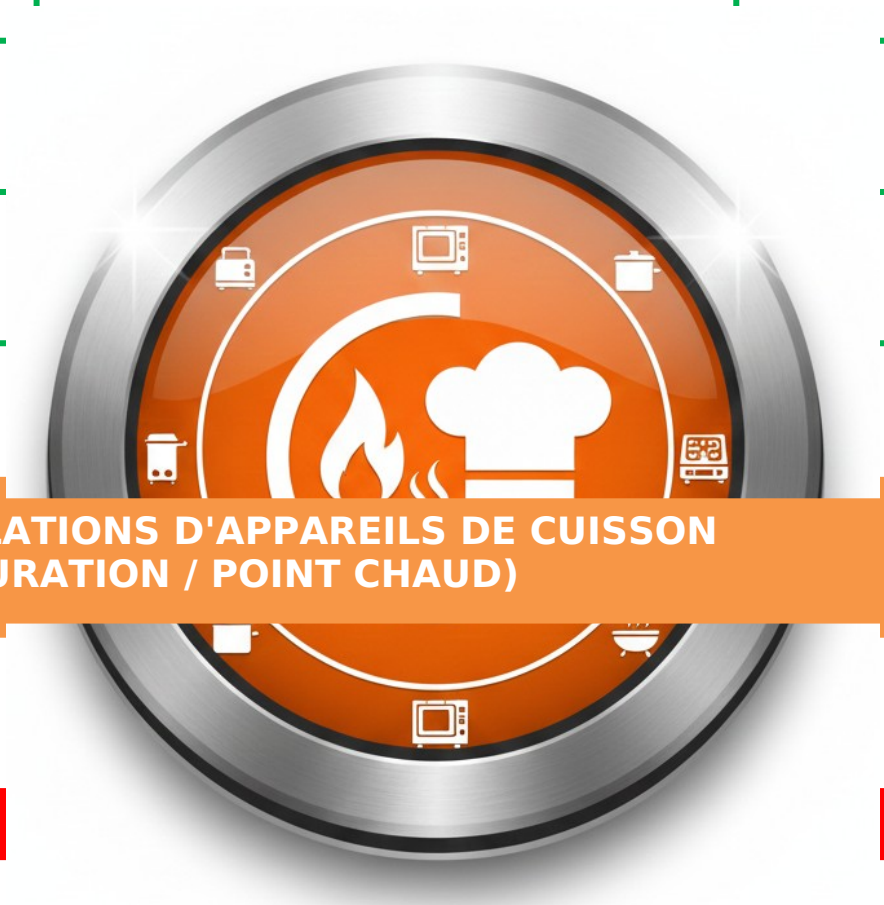

INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON (RESTAURATION / POINT CHAUD)

ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES SYSTÈMES

- **Appareils :** Nettoyage régulier et maintien en parfait état de fonctionnement.
- **Filtres :** Nettoyage impératif **AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE**.
- **Conduits d'évacuation :** Ramonage obligatoire **AU MOINS UNE FOIS PAR SEMESTRE**.
- **Circuit d'extraction (Hottes, ventilateurs, récupérateurs) :** Nettoyage complet (dégraissage) **AU MOINS UNE FOIS PAR AN**.

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES (Art. R.123-43 du CCH)

- **Périodicité : AU MOINS UNE FOIS PAR AN**.
- **Intervenant :** Organisme agréé ou technicien compétent.
- **Objectif :** Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité et conformité aux notices constructeurs.

VERIFICATIONS PERIODIQUES

INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES

 ENTRETIEN : Les installations doivent être vérifiées et maintenues périodiquement selon les notices constructeurs pour garantir une disponibilité maximale des systèmes de sécurité et de surveillance.

 VÉRIFICATIONS : Un contrôle annuel est recommandé pour l'ensemble des systèmes de sonorisation de sécurité et des équipements de transmission de données.

VERIFICATIONS PERIODIQUES

AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

VERIFICATIONS PERIODIQUES

AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

DIVERS

ENTRETIEN : Les installations et équipements divers doivent être maintenus en **parfait état de fonctionnement** et de propreté. L'entretien doit être réalisé conformément aux prescriptions des constructeurs et aux notices techniques jointes au matériel.

Toute anomalie ou défectuosité constatée sur ces équipements doit être consignée et réparée dans les plus brefs délais pour garantir la continuité de l'exploitation et la sécurité des usagers.

VÉRIFICATIONS : Les vérifications périodiques de ces installations (appareils de levage, portes automatiques, escaliers mécaniques, etc.) doivent être effectuées selon les fréquences réglementaires par :

- Des organismes agréés,
- Ou des techniciens compétents et qualifiés.

PÉRIODICITÉ : Se référer aux contrats de maintenance et à la réglementation spécifique de chaque équipement (Annuelle ou Semestrielle selon l'organe).

VERIFICATIONS PERIODIQUES

DIVERS

DATE	OBSERVATIONS	NOM ET VISA

CLÔTURE DU REGISTRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Responsabilité et tenue du registre

Le présent registre de sécurité incendie est tenu sous la responsabilité du Responsable Sécurité de l'établissement.

Il constitue le document de référence en matière de sécurité incendie et regroupe l'ensemble des éléments administratifs, réglementaires et organisationnels, ainsi que les signatures obligatoires.

Il est mis à jour régulièrement, en fonction :

- Des vérifications réglementaires,
- Des essais et exercices,
- Des travaux,
- Et des prescriptions des autorités compétentes.

Organisation documentaire et pièces justificatives

Les éléments techniques et justificatifs associés au registre sont conservés dans un classeur distinct, identifié comme :

Classeur n°2 – Dossier technique / annexes

Ce dossier regroupe :

- L'ensemble des rapports de vérification réglementaire,
- Les rapports en cours de livraison,
- Le suivi des levées de réserves,
- Ainsi que les documents techniques nécessaires à l'exploitation.

Les informations de synthèse figurent dans le présent registre,
les éléments détaillés et justificatifs sont conservés dans le dossier technique associé.

Disponibilité et présentation aux autorités

Le registre de sécurité incendie (classeur n°1) et le dossier technique associé (classeur n°2) sont :

- Tenus à jour,
- Conservés sur le site,
- Présentés conjointement et sans délai lors des visites de la Commission de Sécurité et des services de contrôle.

Engagement de l'exploitant

L'exploitant s'engage à maintenir les installations, équipements et dispositifs de sécurité incendie conformes à la réglementation en vigueur, et à assurer un suivi rigoureux et continu des obligations réglementaires.

Fait à Neuilly-sur-Marne,
Le : .....

David FLAMIN
Responsable Sécurité